


## CIJFERS CO2 UITSTOOT 2022-2

Scope	Kantoren	Verbruik Lokken	Eenheid	Conv.	Ton CO2 Lokken
1	Aardgas	1.192,73	m3	2,085	2,49
1	Acetyleen	0,00	liter	5,639	0,00
1	Menggasvulling	40,00	liter	0,072	0,00
1	Propaan	217,00	liter	1,725	0,37
2	Elektriciteit (grijs)	14.767,00	kWh	0,523	7,72


Scope	Werken	Verbruik Lokken	Eenheid	Conv.	Ton CO2 Lokken
1	GTL (Gas-To-Liquid)	153.817,00	liter	3,274	503,60
1	Benzine	336,77	liter	2,784	0,94
1	Olie	1.347,40	liter	3,185	4,29
	Omzet (miljoen)	1,8			
	FTE	34,0			

Scope	Totalen	Ton CO2 Lokken	% Lokken
1	Aardgas	2,49	0,48
1	Acetyleen	0,00	0,00
1	Menggasvulling	0,00	0,00
1	GTL (Gas-To-Liquid)	503,60	96,95
1	Benzine	0,94	0,18
1	Olie	4,29	0,83
1	Propaan	0,37	0,07
2	Elektriciteit (grijs)	7,72	1,49
			100,00
	Totaal scope 1	511,69	
	Totaal scope 2	7,72	
	Totaal scope 1 + 2	519,41	
	Totaal kantoren	10,59	
	Totaal werken	508,83	
	<b>Totaal Lokken</b>	<b>Ton CO2</b>	<b>%</b>
	Totaal scope 1	511,69	98,51
	Totaal scope 2	7,72	1,49
	Totaal scope 1 + 2	519,41	
	Totaal kantoren	10,59	2,04
	Totaal werken	508,83	97,96
<b>Scope</b>	<b>Totaal Lokken</b>	<b>Ton CO2</b>	
1	Uitstoot / FTE	15,05	
1	Uitstoot / Omzet	284,18	
2	Uitstoot / FTE	0,23	
2	Uitstoot / Omzet	4,29	

### Uitstoot ton/CO2 2022-2

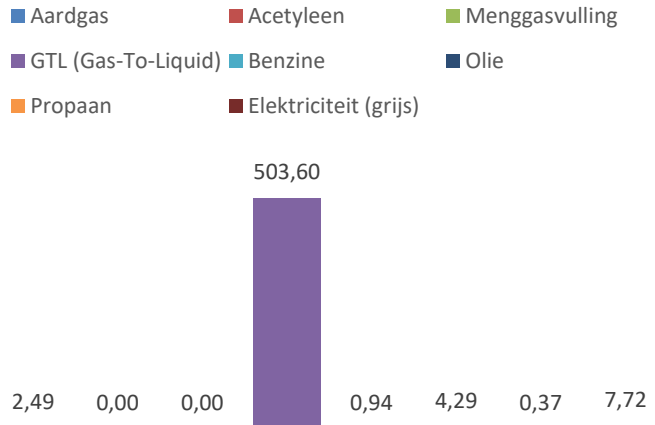

### Uitstoot % 2022-2

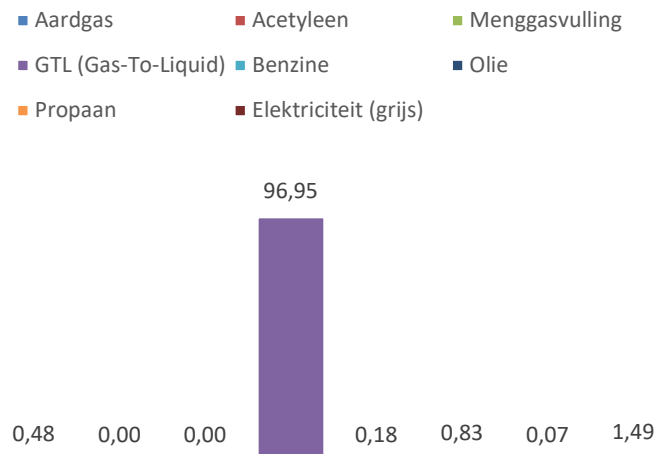

### Verdeling % uitstoot kantoren / werken 2022-2

■ Totaal kantoren ■ Totaal werken

